



**1. BOITIER + CONTREPLAQUE STANDARD**

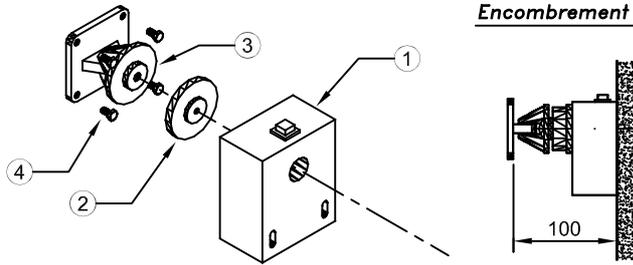

Rép	Désignation	Qté
1	Boitier ventouse	1
2	Contreplaque	1
3	Support articulé	1
3A	Support non articulé	
4	Vis Tôle TCB 3.8 x 13	4
5	Butée - mousse	
⊗	1 Forêt Ø 3	1



**2. BOITIER + CONTREPLAQUE ETROITE**

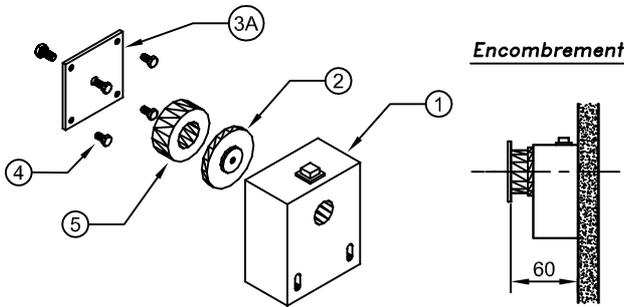


**3. SYSTEME ANTI-REARMEMENT**

*Ventouse à émission de courant*


*Encombremment*

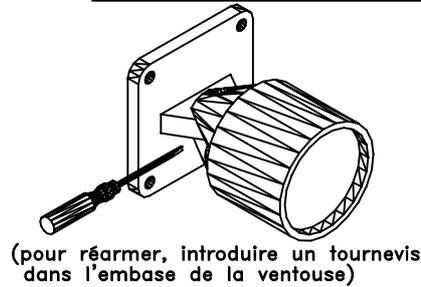

(pour réarmer, lever le profil en tôle pliée en C, ép=2mm)




*Encombremment*




**4. MONTAGE SUR LES VANTAUX**


*Position en hauteur*

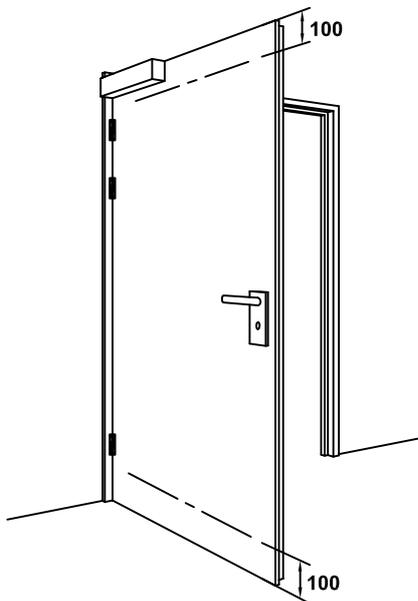

*Position pour bloc-porte NON DAS*

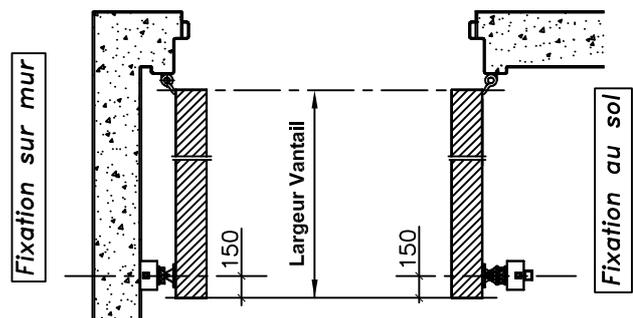

*Position/axe paumelle pour bloc-porte DAS*

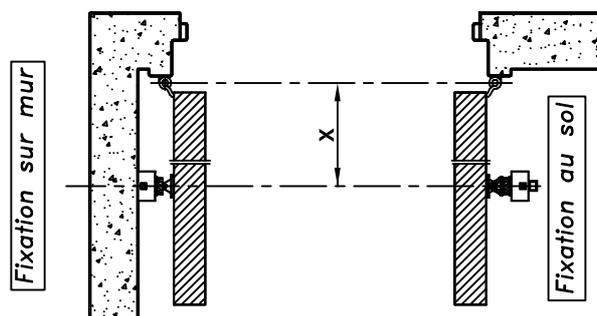

**X= 350mm  
pour F-Max xx.x  
pour autre  
type de porte, se  
référer au PV  
DAS respectif**